

	Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” (ДП НДІБК) 03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2 Відділ будівельної фізики та енергоефективності	 20167 Випробування
Рівень документа ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ		Позначення ПРВ-217-8645.22-11к.24 Стор. 1 Всього 14 Дата 15.02.2024
ЗАТВЕРДЖУЮ В.о. завідувача відділу будівельної фізики та енергоефективності ДП НДІБК К.Т.Н. Андрій ПОСТОЛЕНКО  «15» лютого 2024 р. ПРОТОКОЛ № 11к/24 кваліфікаційних випробувань з визначення терміну ефективної експлуатації до 50 умовних років теплоізоляційних матеріалів з мінеральної вати марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» виробництва ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» Виконавець: Відділ будівельної фізики та енергоефективності ДП НДІБК, акредитований Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, атестат акредитації № 20167 чинний до 26.01.2029 р. (м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2, ДП НДІБК) Замовник: ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» вул. Різдяна, буд. 300, м. Черкаси, 18018 № 8645 від «29» грудня 2022 р. Київ 2024		



Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій” (ДП НДІБК)
03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2
Відділ будівельної фізики та енергоефективності



20167
Випробування

Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-217-8645.22-11к.24

Стор. 2

Всього 14

Дата

15.02.2024

1. Підстави для проведення випробувань: № 8645 від «29» грудня 2022 р.

2. Нормативні посилання: перелік нормативних документів, на які є посилання у цьому протоколі, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Перелік нормативних документів

Позначення нормативних документів	Назви нормативних документів
ДБН В.2.6-31:2021	Теплова ізоляція та енергоефективність будівель
ТУ У В 2.7-23.9-35492904-001:2013 на заміну ТУ У В 2.7-26.8-35492904-001:2008	Плити мінераловатні теплоізоляційні «ТЕХНО». Технічні умови
ТУ У В 2.7-23.9-35492904-005:2015	Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому «ТЕХНО». Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (EN 13162:2001, NEQ).	Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-182:2009	Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах
ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94)	Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань
ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98, MOD)	Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови. Зі зміною № 1
ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99)	Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі.
ДСТУ EN 13190:2018 (EN 13190:2001, IDT)	Термометри зі шкалою
ДСТУ EN 45501:2007 (EN 45501:1992, IDT)	Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань.
СОУ ДП НДІБК В.2.7-02495431-004:2020	Метод визначення терміну ефективної експлуатації теплоізоляційних матеріалів до 50 умовних років

3. Мета випробувань: визначення терміну ефективної експлуатації (до 50 умовних років) теплоізоляційних матеріалів з мінеральної вати марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» виробництва ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО».

4. Випробування проводились 05.06.2023 р. – 15.02.2024 р. згідно з вимогами СОУ ДП НДІБК В.2.7-02495431-004:2020 та ДСТУ Б В.2.7-182:2009 за адресою: м. Київ, вул. М. Кривоноса, 26.

5. Зразки надані: ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО». Акт відбору



Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій” (ДП НДІБК)
03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2
Відділ будівельної фізики та енергоефективності



20167
Випробування

Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-217-8645.22-11к.24

Стор. 3

Всього 14

Дата

15.02.2024

зразків від 24.05.2023 р. Підготовка зразків до випробування проводилась з 25.05.2023 по 05.06.2023 р.

6. Зразки отримані 24.05.2023 р. та зареєстровані у журналі під №24/23.

7. Результати візуального обстеження перед випробуваннями: якісний зовнішній вид, без дефектів та механічних пошкоджень, допускається на випробування.

8. Тип та основні характеристики обладнання: перелік обладнання наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 – Тип і характеристики випробувального обладнання та засобів виміральної техніки

Назва випробувального обладнання та засобів виміральної техніки	Заводський номер	Дата калібрування		Номер свідоцтва
		Ост.	Наступн.	
Кліматична камера КТК-3000	236103	09.2023	09.2024	КТ02050507923
Установка для визначення теплопровідності будівельних матеріалів ІТ-7С згідно з ДСТУ Б В.2.7-105-2000, точність 3%	04	02.2023	02.2024	UA01 №323
Вага ТВЕ-1,5-0,001-а	51248	04.2023	04.2024	C429/04-2023
Машина випробувальна МРМ-5Т	6087	03.2023	03.2024	UA/34/230303/000434
Психрометр МВ-4М з термометрами ТМ-6 згідно з ГОСТ 112-78, похибка вимірювань $\pm 1\%$	26431	09.2023	09.2024	UA/24/230911/3173
Термометр скляний ТН-8М (-80...+60°C)	172	09.2023	09.2024	КТ01059724222
Барометр-анероїд БАММ-1	101518	02.2023	02.2024	UA/39/230214/0220
Рулетка вимірвальна металева	1	01.2024	01.2025	UA/23/240119/000128
Штангенциркуль, ШЦ-I	078538	09.2023	09.2024	UA/23/230929/003223
Камера теплової обробки HPS-222	3585060	09.2023	09.2024	КТ02050307923



Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій” (ДП НДІБК)
03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2
Відділ будівельної фізики та енергоефективності



20167
Випробування

Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-217-8645.22-11к.24

Стор. 4
Всього 14

Дата
15.02.2024

9. Характеристика зразків та особливості поведінки під час випробувань.

Зразок №24/23 (24/23-1÷24/23-78) — зразки теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» з мінеральної вати виробництва ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» розміром 300x300x50 мм, густиною $105,0 \pm 1,5$ кг/м³ в кількості 78 шт.

Загальний вигляд зразків № 24/23 показано на рис. 1.



Рисунок 1 – Зразки № 24/23 теплоізоляційного матеріалу
марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА»

Загальний вигляд випробувальної установки для визначення теплопровідності наведено на рис. 2.



Рисунок 2 – Установа для визначення теплопровідності згідно з
ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99)

10. Умови проведення випробувань:

$t_v = +(22 \pm 1)^\circ\text{C}$, $\varphi = (55 \pm 5) \%$, $P = 98,2-101,7$ кПа.

де t_v – температура внутрішнього повітря в приміщенні, φ – вологість повітря в приміщенні, P – атмосферний тиск повітря.

	Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” (ДП НДІБК) 03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2 Відділ будівельної фізики та енергоефективності	 20167 Випробування
Рівень документа ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ	Позначення ПРВ-217-8645.22-11к.24	
	Стор. 5 Всього 14	Дата 15.02.2024
10.1 Визначення терміну ефективної експлуатації матеріалів до 50 умовних років проводилося у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.7-182 та СОУ ДП НДІБК В.2.7-02495431-004:2020. Зразки, що підлягають випробуванням, зволожені до вологості $[(w_B+5)\pm 2]\%$ і запаяні в поліетиленові пакети, розміщують рівномірно по всьому робочому об'єму кліматичної камери із проміжками між ними так, щоб забезпечити рух повітряних потоків і виключити утворення застійних зон. Зразки піддають циклічному температурному впливу заморожування-відтавання-нагрівання: $t_3 = -22 \pm 1\text{ }^\circ\text{C}$, $\tau_3 = 3\text{ год.}$; $t_B = +20 \pm 2\text{ }^\circ\text{C}$, $\tau_B = 4\text{ год.}$; $t_H = +60 \pm 1\text{ }^\circ\text{C}$, $\tau_H = 16\text{ год.}$, де: t_3, t_B, t_H – температури заморожування, відтавання та нагрівання зразків відповідно; τ_3, τ_B, τ_H – тривалість заморожування, відтавання та нагрівання зразків. Один цикл випробувань складається із заморожування-відтавання-нагрівання. Через кожних 10-ть циклів випробувань проводився відбір зразків з подальшим визначенням їх показників теплопровідності в стандартних умовах та фіксуванням характеру зміни зовнішнього вигляду зразків. За результатами випробувань будується графік залежності теплопровідності від кількості циклів $\lambda(z)$. Чисельне значення показника ресурсу визначається за формулою: $r = bx^* + \varepsilon \quad (1)$ де, x^* – найбільше значення кількості циклів, що відповідає лінійній ділянці зміни експлуатаційного теплофізичного параметра; b – тангенс кута нахилу залежності $\lambda(z)$; ε – довірча межа випадкової похибки результатів вимірювань для рівня забезпеченості 95%. Термін ефективної експлуатації для теплоізоляційних матеріалів приймається не менше 50 умовних років, якщо після 100 циклів виконується умова: $\frac{r_\lambda}{\lambda_0} \cdot k_z \leq 0,2 \quad (2)$ $\left \frac{r_i}{\sigma_0^{10}} \cdot k_z \right \leq 0,15 \quad (3)$		



Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій” (ДП НДІБК)
03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2
Відділ будівельної фізики та енергоефективності



20167
Випробування

Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-217-8645.22-11к.24

Стор. 6
Всього 14

Дата
15.02.2024

де, k_z – масштабний коефіцієнт, що враховує відповідність експериментальних циклів тепловологісним умовам експлуатації матеріалу в конструкції;

λ_0 – теплопровідність в стандартних умовах, Вт/(м·К), при $t_c = +25 \pm 1^\circ\text{C}$;

σ_0^{10} – початкова міцність на стиск при 10% лінійній деформації, МПа.

Після циклів, що імітують вплив випадкових кліматичних факторів на експлуатаційний стан теплоізоляційного матеріалу в складі огорожувальних конструкцій у випадку ймовірних відмов конструкцій, виконується умова:

$$k \leq 0,1 \quad (4)$$

Коефіцієнт урахування впливу кліматичної деструкції матеріалів в процесі експлуатації на їх теплопровідність, визначається за формулою:

$$k_k = 1 + \frac{r_\lambda}{\lambda_0} \cdot k_z \quad (5)$$

Кліматична камера для проведення циклічних кліматичних впливів наведена на рис. 3.



Рисунок 3 – Кліматичні камери для проведення циклічних кліматичних впливів

10.2 Визначення розрахункових значень теплопровідності матеріалів

Розрахункові значення теплопровідності матеріалів визначалися по формулі:

$$\lambda_A = \lambda_{10}(w_A) \cdot k_k \cdot k_m + \epsilon, \quad (6)$$

$$\lambda_B = \lambda_{10}(w_B) \cdot k_k \cdot k_m + \epsilon, \quad (7)$$

де: λ_A – теплопровідність матеріалу в розрахункових умовах А, Вт/(м·К);



Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій” (ДП НДІБК)
03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2
Відділ будівельної фізики та енергоефективності



20167
Випробування

Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-217-8645.22-11к.24

Стор. 7
Всього 14

Дата
15.02.2024

$\lambda_{10}(w_A)$ – експериментальне значення теплопровідності матеріалу при температурі $+10^\circ\text{C}$ та при вологості w_A , Вт/(м·К);

λ_B – теплопровідність матеріалу в розрахункових умовах B , Вт/(м·К);

$\lambda_{10}(w_B)$ – експериментальне значення теплопровідності матеріалу при температурі $+10^\circ\text{C}$ та при вологості w_B , Вт/(м·К);

k_k – коефіцієнт урахування впливу кліматичної деструкції матеріалів в процесі експлуатації;

k_m – коефіцієнт урахування впливу якості будівельно-монтажних робіт на зміну теплопровідності матеріалу. Для матеріалів з міцністю на стиск 0,035 МПа та більше при 10 %- деформації приймається 1.

11 Результати випробувань зразків будівельного теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» виробництва ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО».

Визначення терміну ефективної експлуатації проводився на основі оцінки наступних показників: – геометричні характеристики; – теплопровідність; – міцність на стиск при 10 % -й лінійній деформації.

Загальний вигляд зразків №24/23, які піддають циклічному температурному впливу, наведено на рис. 4.

11.1 За результатами візуального огляду дослідних зразків після проведення 100 циклів кліматичних впливів заморожування – відтавання – нагрівання встановлено, що зовнішній вигляд фрагментів будівельного теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» не змінюється – зміна геометричних розмірів зразків знаходиться в межах допустимих значень, візуально не встановлено зміни кольору та структури матеріалу.

Графік залежності теплопровідності виробів від кількості циклів наведений на рис. 5.

11.2 Залежність теплопровідності фрагментів будівельного теплоізоляційного матеріалу «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» від кількості циклів заморожування–відтавання–нагрівання визначається за формулою:

$$\lambda(z) = 0,0383 + 8 \cdot 10^{-6} z \quad (8)$$

Показник ресурсу, що визначається за формулою (1), становить $r = 0,0008$.



Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій” (ДП НДІБК)
03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2
Відділ будівельної фізики та енергоефективності



20167
Випробування

Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-217-8645.22-11к.24

Стор. 8

Всього 14

Дата

15.02.2024



Рисунок 4 – Дослідні зразки №24/23, які піддають циклічному температурному впливу

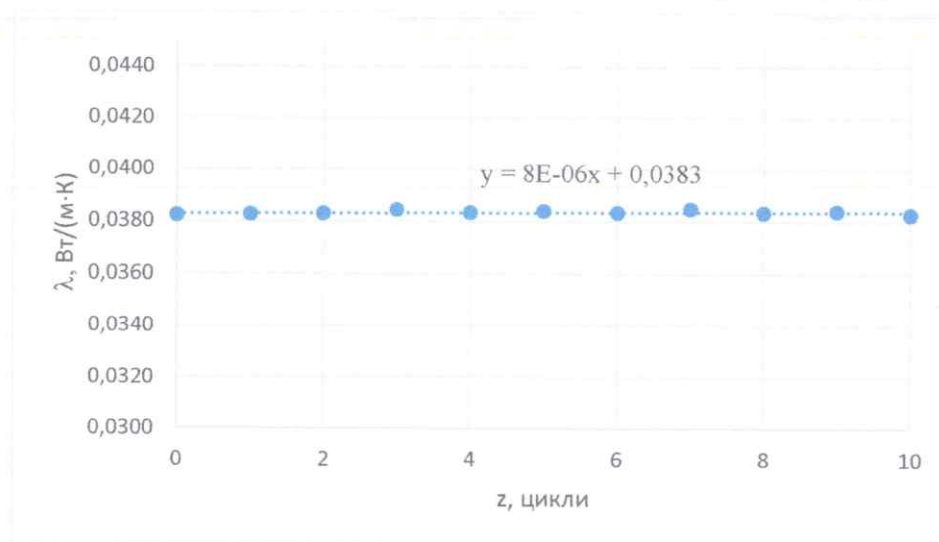


Рисунок 5 – Залежність теплопровідності від циклічних впливів

Виконується перевірка виконання умови за формулою (2):

$$\frac{r}{\lambda_0} \cdot k_z = \frac{0,0008}{0,0382} \cdot 5 = 0,105 \leq 0,2 \quad (9)$$



Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-217-8645.22-11к.24

Стор. 9
Всього 14

Дата
15.02.2024

Коефіцієнт урахування впливу кліматичної деструкції матеріалів в процесі експлуатації на їх теплопровідність, визначається за формулою (5):

$$k_z = 1 + \left(\frac{0,0008}{0,0382} \right) \cdot 5 = 1,105 \quad (10)$$

Отже, умова за формулою (2) виконується.

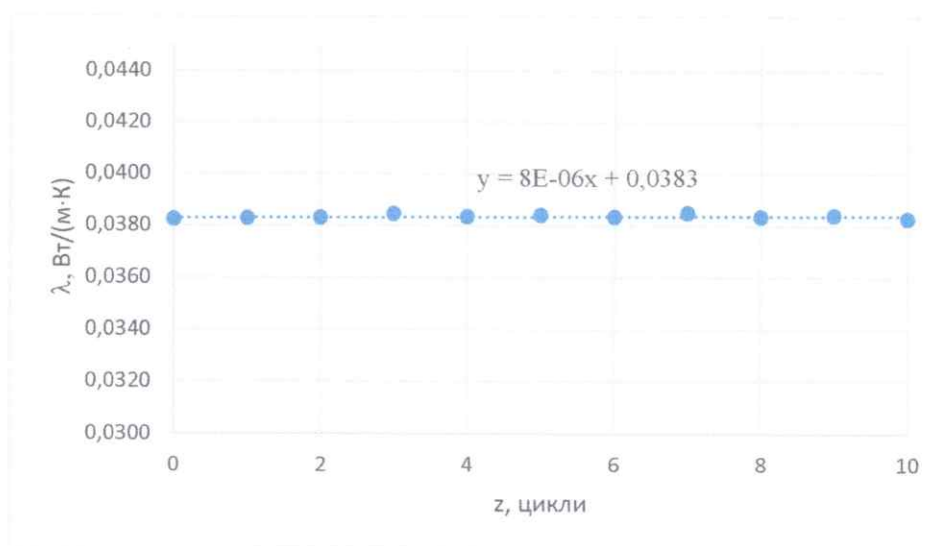


Рисунок 5 – Залежність теплопровідності від циклічних впливів

11.3 На рис. 6 наведено проведення випробування міцності на стиск при 10 % деформації зразків теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ НЕКСТРА».



Рисунок 6 – Проведення випробування міцності на стиск при 10% деформації зразків
№ 24/23 теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ НЕКСТРА»



Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій” (ДП НДІБК)
03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2
Відділ будівельної фізики та енергоефективності



20167
Випробування

Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-217-8645.22-11к.24

Стор. 10

Всього 14

Дата

15.02.2024

Міцність на стиск при 10% деформації σ_{10} , кПа, обчислюють за формулою:

$$\sigma_{10} = 10^3 \cdot \frac{F_{10}}{A_0}, \quad (11)$$

де: F_{10} – навантаження при 10% деформації стиску, Н; A_0 – первісна площа поперечного перерізу зразка, мм².

В таблиці 3 наведено результати випробування міцності на стиск при 10 % деформації зразків теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ НЕКСТРА» перед початком випробування (нульовий цикл) та через 60, 100 циклів кліматичних впливів.

Таблиця 3 – Міцність на стиск при 10% деформації σ_{10} , кПа зразків теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ НЕКСТРА»

Номер циклу	Номер зразка	Значення σ_{10} , кПа	Середнє значення σ_{10} , кПа
0	24/23-06	30,58	31,1
	24/23-07	31,43	
	24/23-08	31,35	
60	24/23-18	27,96	28,7
	24/23-16	29,00	
	24/23-17	29,10	
100	24/23-31	28,53	28,6
	24/23-32	28,90	
	24/23-33	28,24	

Залежність міцності на стиск при 10% деформації від циклічних впливів наведено на рис. 7.

Залежність міцності на стиск при 10% деформації зразків теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ НЕКСТРА» від кількості циклів заморожування–відтавання–нагрівання визначалась за формулою:

$$\sigma^{10}(z) = 30,885 - 0,0268 \cdot z \quad (12)$$

Показник ресурсу, що визначається за формулою (1), становить $r = 0,249$.



Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій” (ДП НДІБК)
03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2
Відділ будівельної фізики та енергоефективності



20167
Випробування

Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-217-8645.22-11к.24

Стор. 11
Всього 14

Дата
15.02.2024

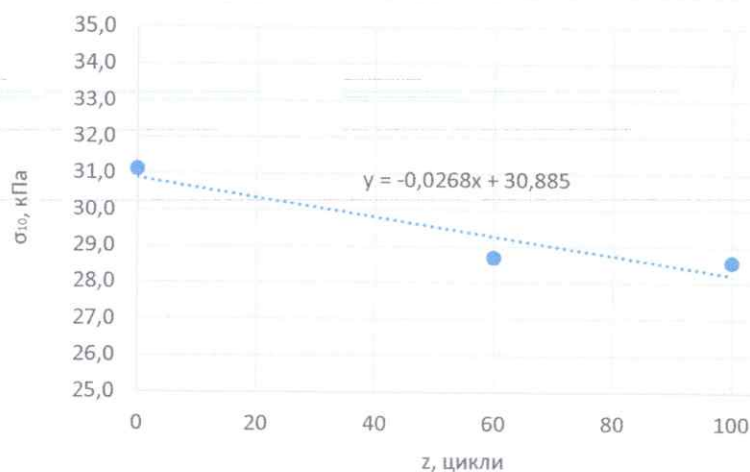


Рисунок 7 – Залежність міцності на стиск при 10% деформації від циклічних впливів зразків № 24/23 теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА»

Виконується перевірка виконання умови за формулою (2):

$$\frac{0,249}{31,1} \cdot 5 = 0,04 \leq 0,15 \quad (13)$$

11.4 Стійкість експлуатаційних показників теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» до впливу кліматичної вологості та впливу сонячного опромінення. На рис. 8 зображено дослідні зразки № 24/23 під час опромінення.



Рисунок 8– Загальний вигляд дослідних зразків № 24/23 теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» під час опромінення

Після 60 циклів зразки, що піддаються випробуванням, ділять на дві партії (не менше ніж по 5 штук в кожній) зволожують протягом 28 діб (рис. 9), надалі їх поділяють та



Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій” (ДП НДІБК)
03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2
Відділ будівельної фізики та енергоефективності



20167
Випробування

Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-217-8645.22-11к.24

Стор. 12

Всього 14

Дата

15.02.2024

висушують в двох температурних режимах: а) $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$; б) $-(5 \pm 1)^\circ\text{C}$ та піддають ультрафіолетовому випромінюванню упродовж 5 діб тривалістю по 8 год та визначається для цих зразків λ_0 – теплопровідність в стандартних умовах, Вт/(м·К), при $t_c = +25 \pm 1^\circ\text{C}$.

Результати випробувань зразків № 24/23 теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» на стійкість до впливу кліматичної вологи та сонячного опромінення наведено в таблиці 4. Після опромінення спостерігалась незначна зміна кольору

Після 60 циклів:

Для партії, що висушувалась в температурному режимі $+(20 \pm 1)^\circ\text{C}$

$\lambda_{60} = 0,0391$ Вт/(м·К).

Для партії, що висушувалась в температурному режимі $-(5 \pm 1)^\circ\text{C}$

$\lambda_{60} = 0,0401$ Вт/(м·К).



Рисунок 9 – Зволоження дослідних зразків № 24/23 теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА»

Таблиця 4 – Результати випробувань зразків № 24/23 теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» на стійкість до впливу кліматичної вологи та сонячного опромінення

Номер циклу	Номер зразка	Температура сушки, $^\circ\text{C}$	Середня теплопровідність в початковому стані	Середня теплопровідність після кліматичних впливів	Найбільше значення критерію	Нормативна характеристика, не більше	Відповідність
60	24/23	+20	0,0382	0,0391	0,023	0,1	+
	24/23	-5	0,0382	0,0401	0,049		+



Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій” (ДП НДІБК)
03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2
Відділ будівельної фізики та енергоефективності



20167
Випробування

Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-217-8645.22-1 к.24

Стор. 13

Всього 14

Дата

15.02.2024

Отже, умови (2-4) виконуються, тобто термін ефективної експлуатації виробів становить не менше ніж 50 років.

Узагальнені дані за результатами випробувань терміну ефективної експлуатації зразків будівельного теплоізоляційного матеріалу марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» наведені в таблиці 5.

Таблиця 5 – Результати випробувань терміну ефективної експлуатації (до 50 умовних років) матеріалу

Матеріал	$\frac{r}{\lambda_0} k_z \leq 0,2$	$\frac{r}{\sigma_0} k_z \leq 0,15$	$k \leq 0,1$	Термін ефективної експлуатації
«ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА»	$0,105 \leq 0,2$	$0,04 \leq 0,15$	+	не менше ніж 50 років

11.5 Визначення теплопровідності в розрахункових умовах експлуатації

Визначення теплопровідності здійснювалося у зволоженому стані при температурі +10 °С. За результатами випробувань встановлюється $\lambda_{10}(w_A)$, $\lambda_{10}(w_B)$ та відповідні похибки вимірювань.

Для теплоізоляційного матеріалу «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» при сорбційній вологості:

$w_A = 0,5 \%$, встановлено – $\lambda_{10}(w_A) = 0,0355$ Вт/(м·К), $\varepsilon = 0,0002$ Вт/(м·К);

$w_B = 1 \%$, встановлено – $\lambda_{10}(w_B) = 0,0366$ Вт/(м·К), $\varepsilon = 0,0001$ Вт/(м·К).

Тоді, за формулами (6), (7), з урахуванням впливу кліматичної деструкції матеріалу (k_k) та якості будівельно-монтажних робіт (k_m) на зміну теплопровідності матеріалу, визначається теплопровідність у умовах експлуатації А та Б.

$$\lambda_A = \lambda_{10}(w_A) \cdot k_k \cdot k_m + \varepsilon = 0,0355 \cdot 1,105 \cdot 1 + 0,0002 = 0,039 \text{ Вт/(м·К)};$$

$$\lambda_B = \lambda_{10}(w_B) \cdot k_k \cdot k_m + \varepsilon = 0,0366 \cdot 1,105 \cdot 1 + 0,0001 = 0,041 \text{ Вт/(м·К)}.$$

Результати визначення теплопровідності в розрахункових умовах експлуатації наведені в таблиці 6.



Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій” (ДП НДІБК)
03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2
Відділ будівельної фізики та енергоефективності



20167
Випробування

Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-217-8645.22-11к.24

Стор. 14

Всього 14

Дата

15.02.2024

Таблиця 6 – Результати визначення теплопровідності в розрахункових умовах експлуатації

Матеріал	Теплопровідність в умовах експлуатації, Вт/(м·К)	
	А	Б
«ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА»	0,039	0,041

12. Висновок.

Термін ефективної експлуатації плит теплоізоляційних з мінеральної вати марки «ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА» виробництва ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» становить не менше ніж 50 умовних років.

Старший науковий співробітник

Андрій ПОСТОЛЕНКО

Молодший науковий співробітник

Дмитро БІДА

Протокол випробувань стосується тільки зразків, підданих випробуванням.
Повне або часткове передрукування протоколу без дозволу випробувальної лабораторії не допускається.
Протокол випробувань видано в 4 примірниках